

Kunde:

Ort:

Projekt:

Büro: Systemair

Anlagenart: UVC-Modul 1450, UVC-Modul 3700, UVC-Modul 6500, UVC Monitor

Alle Anschlüsse sind entsprechend den örtlichen Vorschriften von einem befugten Elektroinstallationsunternehmen herzustellen!

Die angegebenen Kabel, Leitungen und Kabelschirmungen sind Vorschläge. Sie sind gemäß den örtlichen Vorschriften auszuwählen.

Bei der Leitungsdimensionierung wurde die Kabellänge und Verlegungsart nicht berücksichtigt, und ist daher vom ausführenden Unternehmen neu zu berechnen.

Vor Inbetriebnahme sind alle Klemmanschlüsse auf festen Sitz zu prüfen

Anschlusswerte: **siehe Datenblatt**

Bemessungsstrom: **10 A**

Schutzart:

Bemessungsspannung:	Volt	Phasen	Hz	Ausführung		
Betriebsspannung	230 V	1~	50	<input type="checkbox"/> PE	<input checked="" type="checkbox"/> PE+N	<input type="checkbox"/> PEN
Hilfsspannung 1	230 V	1~	50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Trafo + Gleichr.	<input checked="" type="checkbox"/> Direktabgriff
Hilfsspannung 2	24 V	1~	50	<input checked="" type="checkbox"/> Trafo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hilfsspannung 3	12 V			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Trafo + Gleichr.	<input type="checkbox"/>

Aderkennzeichnung: Die Leiter sind an jedem Anschluss in Übereinstimmung mit der techn. Dokumentation identifizierbar.
Die Identifikation erfolgt also über die Klemmen der angeschlossenen Betriebsmittel.

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung
			17.09.21	Brandmeier	Deckblatt
		gepr.:			Zeichnungs-Nr.:
		Norm:			Auftrags-Nr.:
		Projekt:			








Blatt 1
von 1
Blatt vorher:
Blatt nachher:

Systemair

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A
B
C
D
E
F
G
H
I

A
B
C
D
E
F
G
H
I

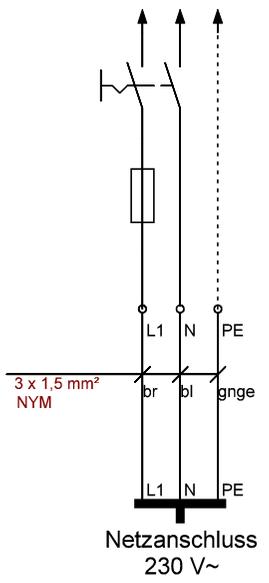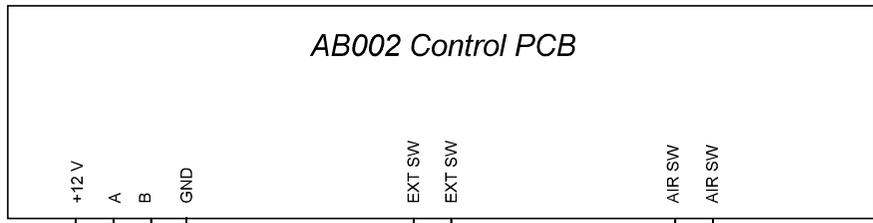

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung
			17.09.21	Brandmeier	Anschluss UVC-Module
		gepr.:			Zeichnungs-Nr.:
		Norm:			Auftrags-Nr.:
		Projekt:			




Systemair

Blatt	1
von	1
Blatt vorher:	
Blatt nachher:	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A
B
C
D
E
F
G
H
I

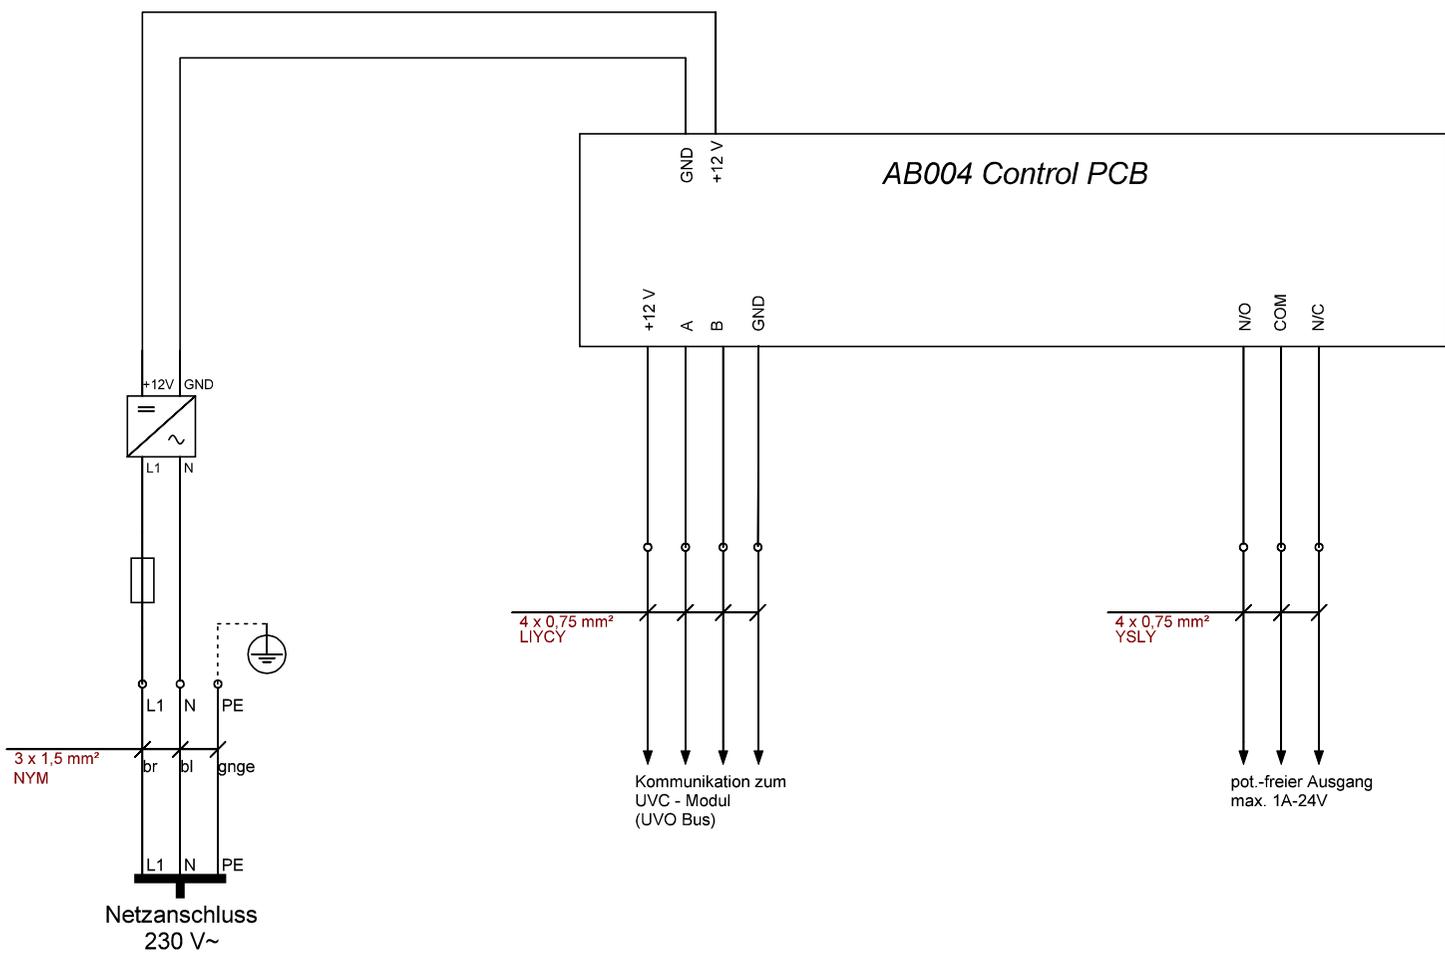

Änderungen

Datum	Name

Datum	17.09.21	Name	Brandmeier
gez.:			
gepr.:			
Norm:			
Projekt:			

Bezeichnung	Anschluss UVC-Monitor
Zeichnungs-Nr.:	
Auftrags-Nr.:	



Systemair

Blatt	1
von	1
Blatt vorher:	
Blatt nachher:	